


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Могилевского РУП «Фармация»
Г.И. Мельникович
« » 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на закупку торгового оборудования и мебели для аптеки №215, расположенной
по адресу: г. Могилев, ул. Габровская, 32.

1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество Комплектность	Техническое характеристики	Условия оплаты	Срок поставки	Ориентировочная стоимость
Комплект торгового оборудования Мебель для общественных помещений и для предприятий торговли 31.01.13. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012	1 комплект торгового оборудования на 2 рабочих места по обслуживанию покупателей мебель 3 ед.	Согласно п.п.2-6 и прилож 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.	05.02.2026	Стоимость работ до 1000 базовых величин

2.1. Требования к торговому оборудованию:

2.2. 1. В стоимость товара, должны быть включены все расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, страхование, торговая (оптовая) надбавка, и все другие платежи, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, включая стоимость поставки, сборки и установки (монтажа).

2.3. В стоимость необходимо включить изготовление, сборку, монтаж оборудования (поз. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.), мебели (поз.1, 2, 3) и монтаж оборудования заказчика: витрины (поз.1.6.) - 3 шт,

2.4. Предложение должно включать развернутую спецификацию оборудования и мебели с указанием цены единицы каждого наименования изделия, монтажа оборудования заказчика и общей стоимости всего предложения (с НДС) с использованием плана и состава комплекта торгового оборудования, мебели заказчика (Приложения 1, 2).

2.5. Общие требования к оборудованию:

2.6. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь

современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки.

2.7. Предлагаемая мебель должна быть изготовлена с использованием ламинированного ДСП и стекла, в том числе:

основной материал оборудования - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм, фасадные детали с применением глянцевого пластика (поз. 1.1. и 1.2), все рабочие поверхности витрин и рабочих мест - отделка с применением матового пластика (поз. 1.1, 1.2., 1.3., 1.4);

оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шुфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8 мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм,

все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):

из «первой линии», в которой предусматриваются два рабочих места (поз.1.1.) и витрины (поз.1.2.) между ними, размещающиеся вдоль одной непрерывной линии от стены до стены, с учетом планировки помещения, с проходной секцией из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобеля (или аналога) на замке. (поз.1.3.) ;

Верхняя часть витрин для размещения товара (поз.1.2.) полностью из стекла с 5-тью полками для товара, нижняя часть: - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками с разделением внутри перегородкой из лдсп (4 ряда по высоте), верхние ящики на замках;

из «второй линии» оборудования, расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурного шкафа (поз 1.5.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 6 колонок. В каждой колонке 8 выдвижных ящиков: семь - с полезной внутренней высотой не менее 120 мм, один нижний - с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 550 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из алюминиевого сплава, толщиной боковой стенки не менее 3мм покрыты «белой » антистатической порошковой краской, с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания.

Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-30 мм для переставных

пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей. Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм.

- стеллажей (поз.1.5.) со стеклянными полками толщ. 8мм - 3 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18мм (над рецептурными шкафами), предусмотреть ребра жесткости и зашивки для задней и боковой стенок;

-шкаф для одежды с антресолюю (поз.2)

В зоне покупателей должно быть размещено:

- оборудование заказчика витрины (поз. 1.6.);

- щит для информации (поз.1) из ЛДСП толщ 18мм;

-скамья для посетителей (поз.3) из ЛДСП толщ 36 мм с отделкой пластиком;

4. Требования к рабочему месту:

4.1. Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность, как у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

- Системный блок компьютера (-250x300x60мм);
- Блок бесперебойного питания (-96x320x163мм);
- ЖК-монитор (22" wide);
- Клавиатура;
- Компьютерная мышь;
- Сканер штрих кода (-65x88x160мм);
- Дисплей для покупателя (-250x140x500мм);
- КСА (Кассовый суммирующий аппарат) (- 160x400x200мм);
- Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);
- Денежный ящик (-350x100x420);
- Полка для документов;
- Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

- зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;
- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;
- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

4.2. Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой, позволяющей удобно передавать/получать, товар, платежные средства, документы, но в тоже время

выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей. Верхняя часть рабочего места фармацевта должна быть выполнена из стекла, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность, нижняя - из ЛДСП с выдвижными ящиками (4 ряда по высоте) верхний на замке и открытыми полками.

5. «Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

6. «Первая линия» торгового оборудования должна состоять из витрин высотой 2200 мм и рабочих мест высотой 2050 мм, «вторая линия» - из рецептурных шкафов со стеллажами общей высотой 2300 мм, чтобы задействовать максимальное пространство для демонстрации товаров, при этом сделав труднодоступным попадание к ним со стороны покупателя, а также для обеспечения равномерной циркуляции воздуха.

7. Требования к гарантии и обслуживанию:

7.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

7.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

8. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

9. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

10. Срок предоставления предложения- 09.01. 2026 до 13.00.

Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР


Е.М.Рощупкина

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР

К.А. Еремов

заведующий аптекой №3

К.С.Кеданова

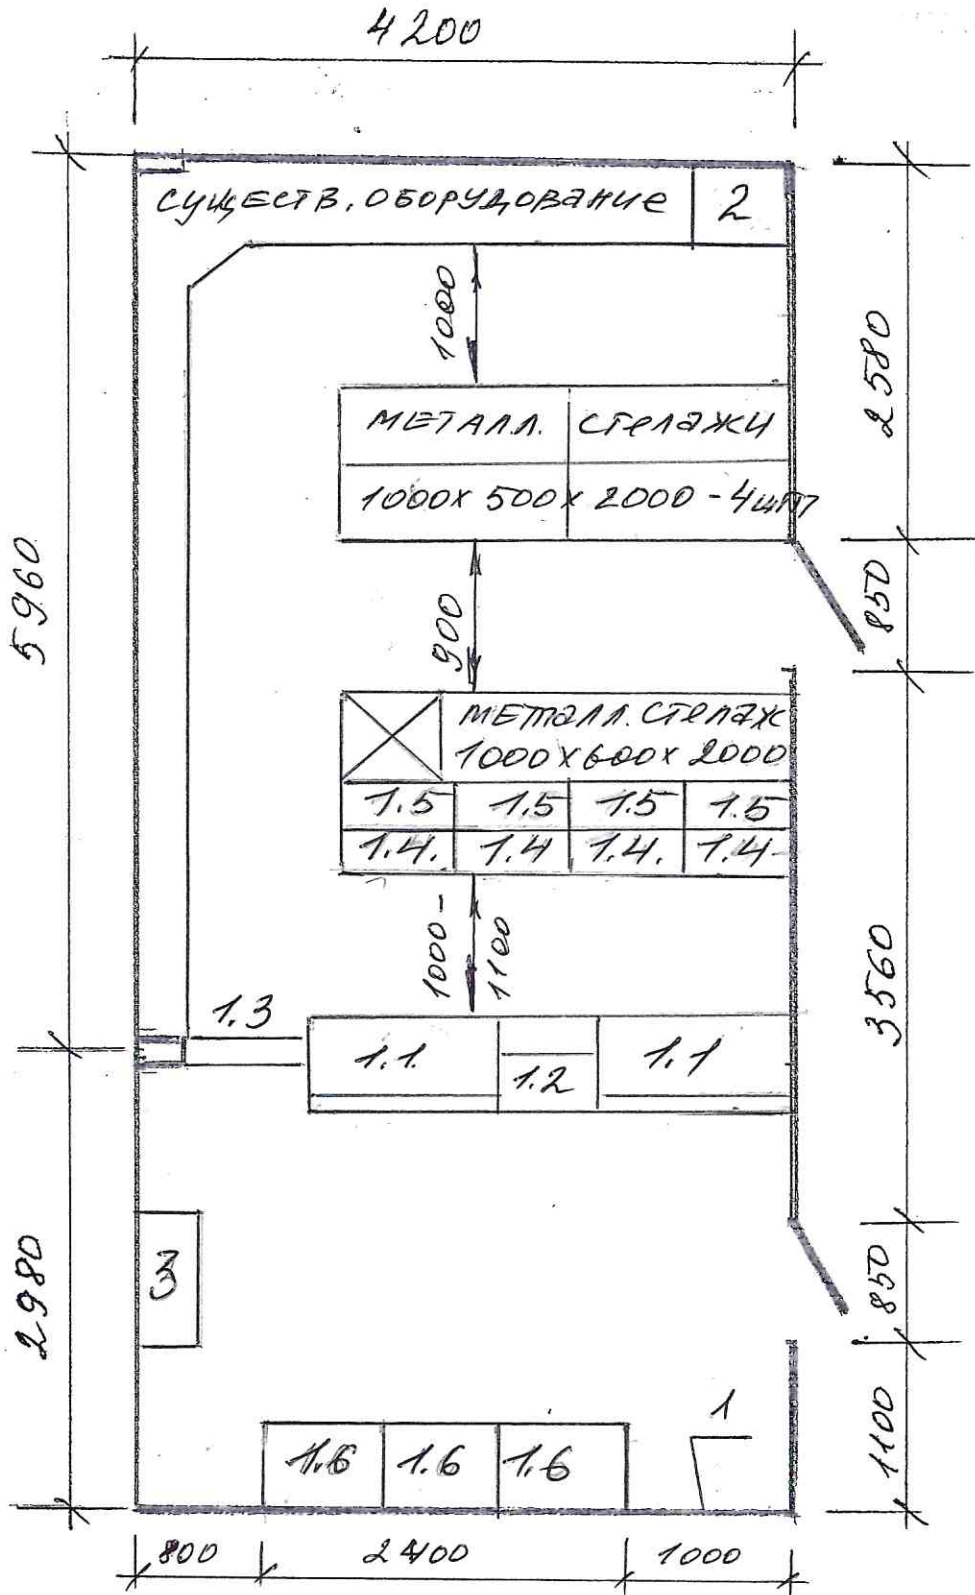

Согласовано:

Разработано:

заместитель генерального
директора
Т.И. Мельникович

Ведущий инженер
Рощупкина Е.М.

Состав комплекта торгового оборудования

№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол-во (шт.)
1	Комплект торгового оборудования, в т.ч.:		1
1.1.	Рабочее место	1200x600x2050(h)	2
1.2.	Витрина остекленная	550x600x2200(h)	1
1.3.	Проходная секция	850x300x2000 (h)	1
1.4.	Рецептурный шкаф	700x600x1500(h)	4
1.5.	Стеллаж	700x600x800(h)	4
2	Оборудование Заказчика		
1.6.	Витрина	800x350x2100 (h)	3
3	Мебель в т.ч.:		
1	Щит информации	750x18x900	1
2	Шкаф для одежды с антресолю	600x550x2400	1
3	Скамья для посетителей	900x450x450	1

Примечание: Размеры мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Е.М. Рощупкина

Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР

К.А. Еремов

заведующий аптекой №3

К.С.Кеданова